

Техническое задание

На выполнение работ по монтажу дверей противопожарных металлических в учебном корпусе ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» по адресу г. Екатеринбург, пер. Саранинский ,б.

1.Монтаж дверей осуществляется специализированной организацией специально обученной бригадой.

Двери устанавливаются в подготовленные дверные проемы с монтажными зазорами по ширине и высоте относительно установочных размеров коробки согласно требованиям, установленным в ГОСТ 31173-2003.

Техническая характеристика

I-дверь противопожарная однопольная, наполненная негорючим базальтовым наполнителем

Е-1 60 (ДПМ 01-60) РАЗМЕР 2060*960

-МЕТАЛЛ 1,5 с двух сторон;,,

-2 контура уплотнения от холодного дыма;

-1 контур терморасширяющейся ленты;

- металлическая ручка нажимная п/п со специальным негорючим покрытием;

-замок п/п цилиндр ключ-ключ;

-цвет серый RAL 7035;

-порог стандартный;

II дверь (ДПМО160)

-размер 2060*1120;

-створка-100 мм, слева глухая полка.


Коробка противопожарных дверей замкнутого типа с порогом.

Каждая противопожарная дверь имеет уникальный номер и снабжается паспортом с отображением технической характеристики , номером и датой изготовления.


Сроки выполненных работ:

Начало работ – на следующий день после подписания договора и получения от заказчика допуска к производству работ; срок выполнения работ- не более 4 календарных дней от даты начала работ.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

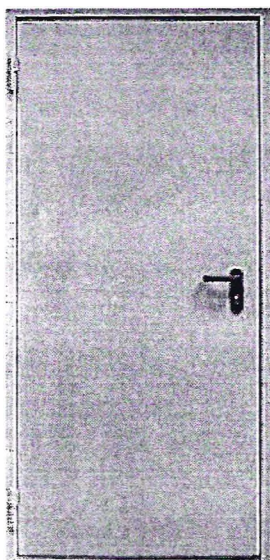

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ EI-60

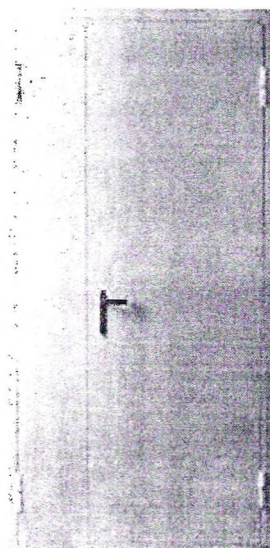


ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ EI-60

1) Дверь однопольная наружная;

Огнестойкость 60 мин


Ширина поностью-1120мм

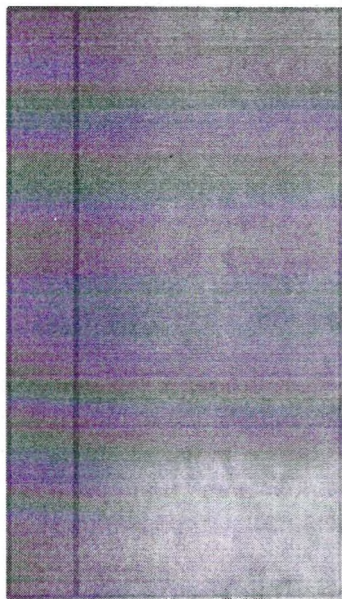

2) Дверь однопольная внутренняя

Огнестойкость 60 мин

Ширина 960мм

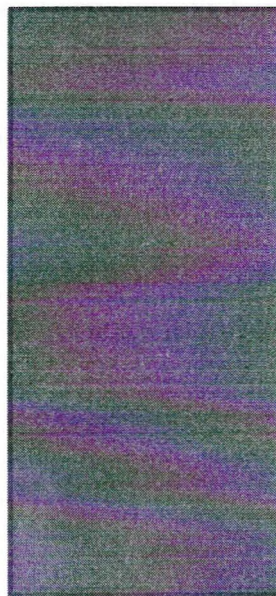

Высота 2060мм

Ширина открываемой створки-1000 мм,

Вторая(маленькая)-глухая