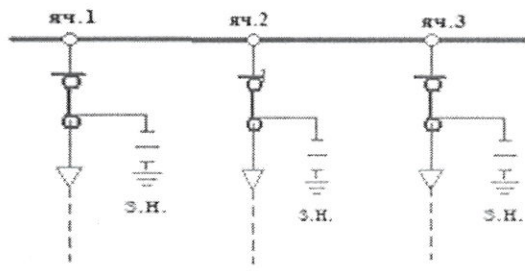


Опросный лист на заказ оборудования КРУН-6кВ (РП-6кВ)

1	ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ	1КРУН ф.11-17		
2	Порядковый номер камеры	1	2	3
3	Номинальное напряжение	6 кВ		
4	Номинальный ток сборных шин	1000А		
5				
6	Назначение камеры	Ввод	Отх. линия ТП-040	Отх. линия
7	Обозначение камеры.Тип	КСО-366	КСО-366	КСО-366
8	Выключатель:	Выключатель нагрузки ВНА	Выключатель нагрузки ВНА	Выключатель нагрузки ВНА
9	Тип	630 А	630 А	630 А
10	Элементы блокировки (электромагнит+механич)	+	+	+
11	Марка, кол-во и сечение кабельных линий, (шт. x мм ²)	АСБ-3x120 мм ²	АСБ-3x120 мм ²	АСБ-3x120 мм ²
12	Примечание	Исполнение — наружное, всепогодное (КРУн), киоскового типа, полной заводской готовности.		
13		Материал стен — оцинкованный стальной лист		
14		Каркас — горячеоцинкованная сталь. Все металлоконструкции — антикоррозийное покрытие не менее 80 мкм		
15		Двери — металлические, с замком и уплотнителем.		
16		Таблички знаков безопасности на дверях КРУн		

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник ТПикЛ



Тухбатуллин И.Г.

Мазоватов Е.Л.

Шаймарданов М.Д.